


温县冷北110千伏变电站规划

一总平面图

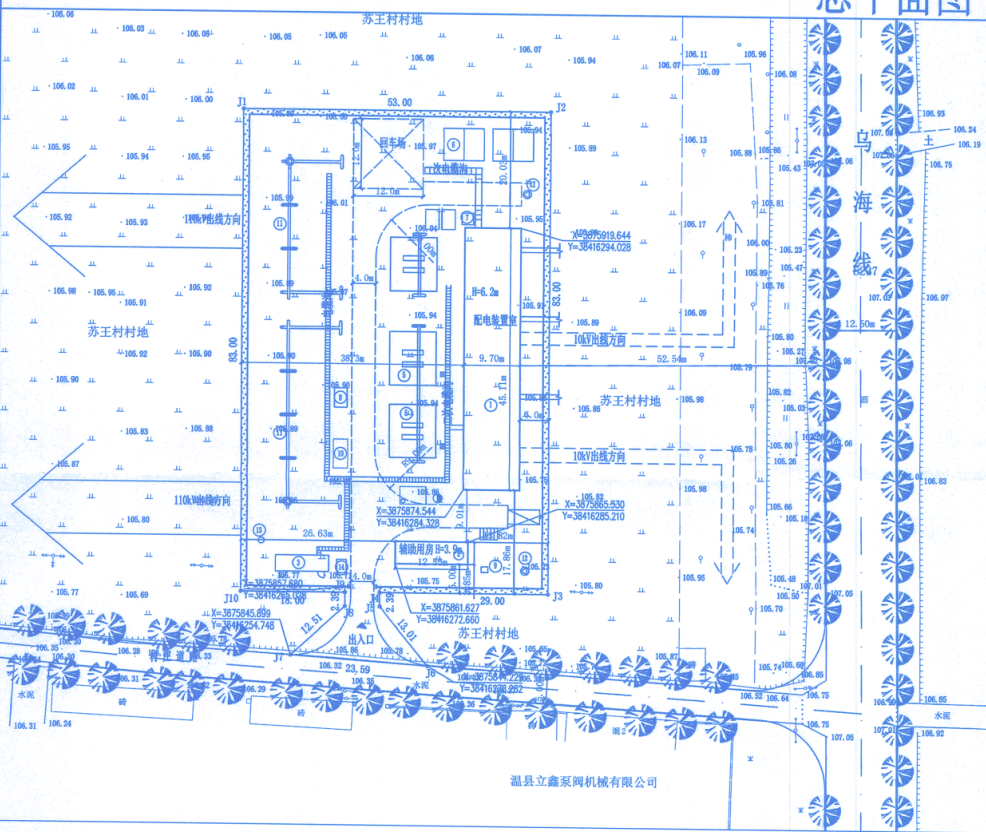

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
11	3875930.680	38416246.029	53.00
12	3875930.680	38416246.029	83.00
13	3875930.680	38416246.029	26.00
14	3875930.680	38416246.029	2.39
15	3875930.680	38416246.029	13.01
16	3875930.680	38416246.029	23.39
17	3875930.680	38416246.029	12.51
18	3875930.680	38416246.029	2.39
19	3875930.680	38416246.029	16.00
20	3875930.680	38416246.029	83.00
21	3875930.680	38416246.029	83.00

S=4550平方米, 角6.82度

- 1、本规划所有标注距离尺寸均为净距。
- 2、本规划仅为规划建筑位置布局，内部场地布置和环境以实施方案为准。
- 3、规划审批后，携海绵城市及绿化设计方案分别到海绵办、园林局办理审查意见。
- 4、配建的机动车、非机动车配置充电设施。
- 5、坐标系采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。



主要技术经济指标

项目	单位	数量	备注
用地面积	m²	4550	
总建筑面积	m²	485.77	
其中			
地上建筑面积	m²	485.77	
配电装置室	m²	437.47	
辅助用房	m²	48.3	
地下建筑面积	m²	0	
计容建筑面积	m²	485.77	
建筑基底面积	m²	485.77	
建筑系数	%	38.30	≤40
建筑密度	%	10.67	≤40
容积率		0.11	≤0.6
机动车停车位	(个)	1	规划 1 处 1 处
非机动车停车位	(个)	5	规划 5 处 5 处
行政办公及生活服务设施占地面积占比	%	1	≤5%
行政及生活服务设施占地面积(m²)	m²	48.3	

地下建筑面积不参与容积率计算。

图例

规划建筑	规划边界线
构筑物基底	消防栓
围墙	构筑物
绿化	道路
机动车停车位	非机动车停车位

建(构)筑物一览表

序号	名称	单位	数量	备注
1	配电装置室	m²	437.47	一层砖混
2	辅助用房	m²	48.3	一层砖混
3	二次设备预制仓	座	1	设备成品
4	电缆沟	m	190	
5	主变场	m²	780	本期 1 台 最终 3 台
6	电容器场	m²	322	本期 2 组 最终 6 组
7	潜污泵坑	座	1	本期 1 座 最终 3 座
8	消防间	间	1	成品
9	化粪池	座	1	3m³
10	事故油池	座	1	30m³
11	柱上避雷针	座	2	原标 2 座
12	独立避雷针	座	2	原标 2 座
13	排水井	座	100	
14	排水池	座	1	7m³

备注

编制: 陈东野
审核: 王东野
设计: 王东野
制图: 王东野
日期: 2023.07

建设单位: 国网河南省电力公司焦作供电公司

工程名称: 焦作温县冷北110千伏变电站

图例名称: 总平面图

编制: 陈东野
审核: 王东野
设计: 王东野
制图: 王东野
日期: 2023.07

编制: 陈东野
审核: 王东野
设计: 王东野
制图: 王东野
日期: 2023.07

编制: 陈东野
审核: 王东野
设计: 王东野
制图: 王东野
日期: 2023.07

编制: 陈东野
审核: 王东野
设计: 王东野
制图: 王东野
日期: 2023.07

未盖出图章无效